

Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 230/36-2

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 230/36-2 предназначен для питания местного и ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента внутри помещений в недоступном для неспециалистов месте и по своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р 51321.1 и требованиям технических условий ТУ 3434-001- 85655524-2010.

2 Технические характеристики

параметр	Значение
номинальное рабочее напряжение первичной обмотки трансформатора, В	230±5%
номинальное рабочее напряжение вторичной обмотки трансформатора, В	36±5%
номинальная частота, Гц	50
номинальный ток первичной цепи, а	2
номинальный ток вторичной цепи, а	6
номинальное напряжение изоляции, В	600
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение $U_{имп}$, кВ	2,5
прочность при коротких замыканиях, ка	4,5
максимально допустимое значение ожидаемого тока кЗ, ка	4,5
степень защиты по Гост 14254 (мЭк 529)	IP30
Вид системы заземления	TN-S
тип электрических соединений функциональных блоков	FFX
тип присоединяемого кабеля Гост 16442	ВВГ
сечение присоединяемого кабеля, мм ²	1,5 ÷ 2,5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	130x220x155
масса, кг (не более)	6
антикоррозионное покрытие	эпоксидно-полиэфирная краска Гост 9.410
срок службы изделия, лет	25

3 Комплект поставки

Ящик ЯТП-0,25 – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4 Устройство

4.1 ЯТП-0,25 состоит из основания, на котором установлены одно-фазный понижающий трансформатор мощностью 250 ВА и напряжением 230/36 В, два автоматических выключателя, штепсельная розетка I_n 16 А, и крышки.

4.2 Вводные зажимы обеспечивают присоединение медных и алюминиевых проводников сечением от 1,5 до 2,5 мм².

5 Меры безопасности

5.1 Защита персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается оболочкой и ограждением. Защита от косвенного прикосновения к токоведущим частям обеспечивается цепями защиты.

5.2 Ящик ЯТП-0,25 должен быть заземлен.

5.3 Защитные проводники должны быть подключены к шине РЕ.

5.4 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

6 Подготовка изделия к работе

6.1 Закрепить ЯТП-0,25 на вертикальной поверхности винтами диаметром 5 мм. Крепёж должен выдерживать нагрузку массой не менее 30 кг.

6.2 Снять крышку.

6.3 Подключить провод заземления к основанию ящика.

6.4 Ввести внешние проводники.

6.5 Присоединить зачищенные жилы отходящих кабелей согласно схеме электрической (раздел 10).

7 Техническое обслуживание и условия эксплуатации

7.1 Эксплуатацию ЯТП-0,25 следует осуществлять в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

7.2 Профилактическую проверку необходимо проводить только при снятом напряжении.

7.3 ЯТП-0,25 должен эксплуатироваться в следующих условиях:

Диапазон рабочих температур, °С	от минус 5 до 40
максимальная влажность	50% при 40 °С или 90% при 25 °С
степень загрязнения окружающей среды	3
Высота над уровнем моря, м	до 2000

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в количестве, нарушающем работу изделия

8 Транспортирование и хранение


8.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

8.2 Условия хранения в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 5 до 40 °С и относительной влажности 50% при 40 °С или 90% при 25 °С.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

10 Электрическая схема

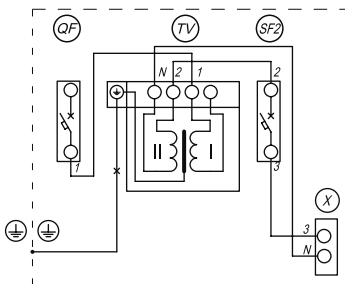

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

Информация для потребителей/Consumer information

Адреса организаций для обращения потребителей/Please address your queries to:

Российская Федерация**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142143, Московская область,
Подольский район,
с.п. Стрелковское,
2-й км Обводной дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ**«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная
зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова**П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»**

050047, г. Алматы, Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел.: +7 (727) 297-69-22, 222-00-97
infokz@iek.ru
www.iek.ru

Russian Federation**“IEK HOLDING” LLC**

2-km Obvodnoy dorogi, vladenie 1,
posyolok «Strelkovskoe»,
Podolskiy rayon,
Moskovskaya oblast, 142143
Tel./fax.: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Mongolia**“IEK Mongolia” LLC**

ul. Moskovskaya , 9, Zapadnaya zona
promyshlennogo rayona 16100,
20 uchastok Bayangolyskogo rayona,
Ulan Bator
Tel.: +976 7015-28-28
Fax: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Republic of Moldova**E.F.C. “IEK MOLDOVA” L.L.C.**

ul. Mariya Dragan , 21,
Kishinev, MD2044
Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066
Fax: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

Asian countries**Republic of Kazakhstan****“TH IEK.KAZ” LLP**

ul. Lenina, 14, mcr. “Aigerim-1”,
Alatauiski rayon, Almaty, 050047
Tel.: +7 (727) 297-69-22, 222-00-97
infokz@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА**ООО «ТД ИЭК.УКР»**

08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Евросоюза**Латвийская республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Ukraine**“TH IEK.UKR” LLC**

ul. Kievskaya , 6 V,
Vishnyovoe, 08132
Tel.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

EU countries**Republic of Latvia****“IEK Baltia” LLC**

ul. Biakensalas, 6,
Riga, LV-1004
Tel.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

